

# โรงพยาบาลแสวงหา

## COVID-19




19-02-2020

# โรงพยาบาลแสวงหา


ประตูทางเข้า

ถนนภายในโรงพยาบาล

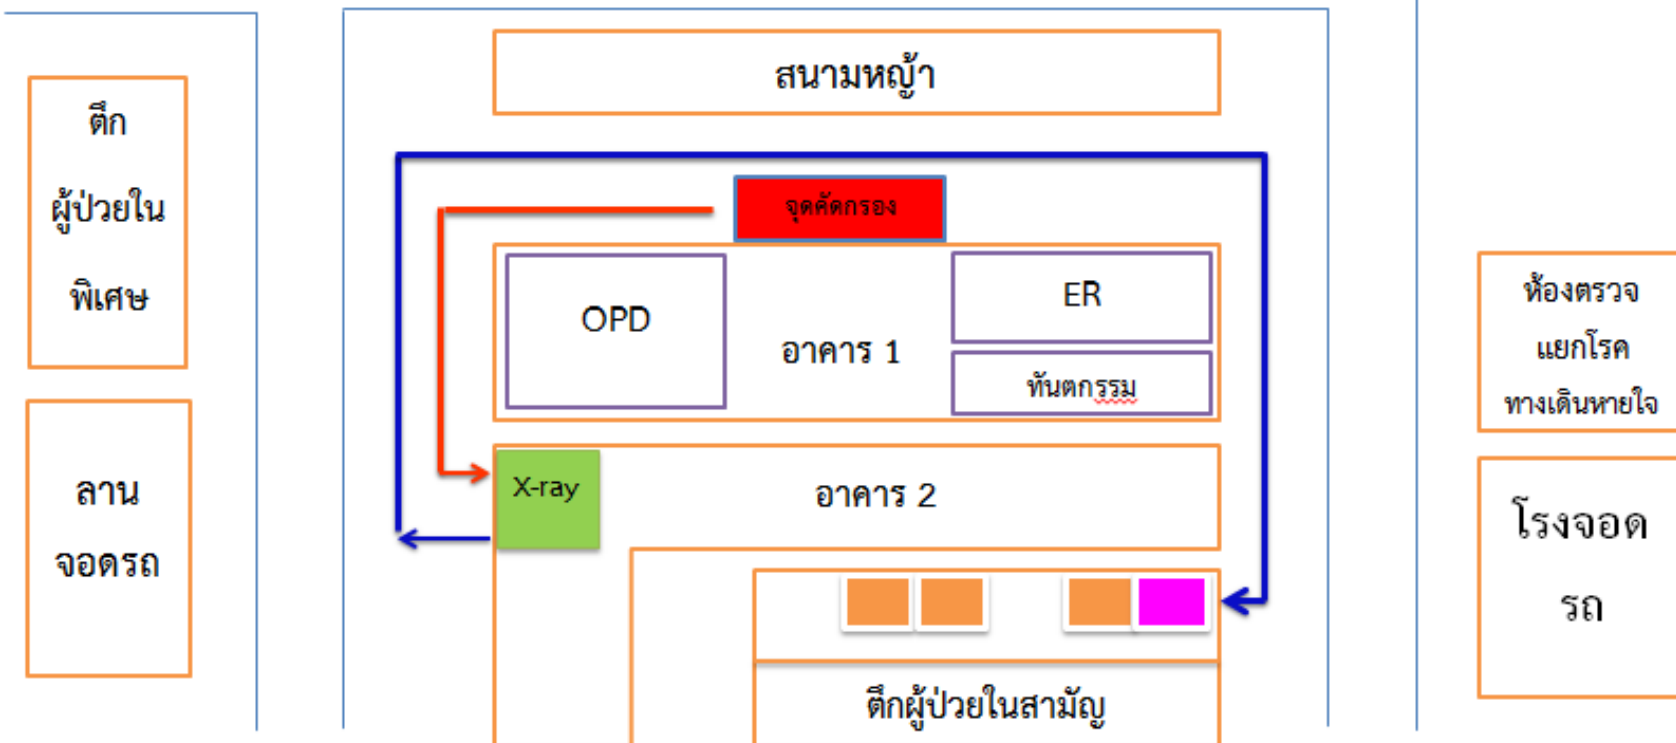


1. ■ จุดคัดกรองที่ OPD ตั้งด้านนอกประตูทางเข้าอาคาร 1
2. ■ เจ้าหน้าที่แปล หากผู้ป่วยต้องส่งสไลด์ไป Film - Chest ที่ X-ray (ระบุปิดกั้นการจราจรห้ามผ่านจนกว่าจะส่งผู้ป่วยต้องส่งสไลด์ถึงห้องแยก)
3. ■ ห้อง Modified AIIR (Air borne Infection Isolation Room) จำนวน 1 ห้อง
4. ■ ห้องแยกธรรมดา (Isolation Room) จำนวน 3 ห้อง  
\* แพทย์ตรวจ/รักษา/Lab ที่ห้องแยก

แนวทางปฏิบัติ กรณีผู้ป่วยที่สงสัยโรคติดเชื้อ Novel Coronavirus 2019 (ท.แอสวงหา)

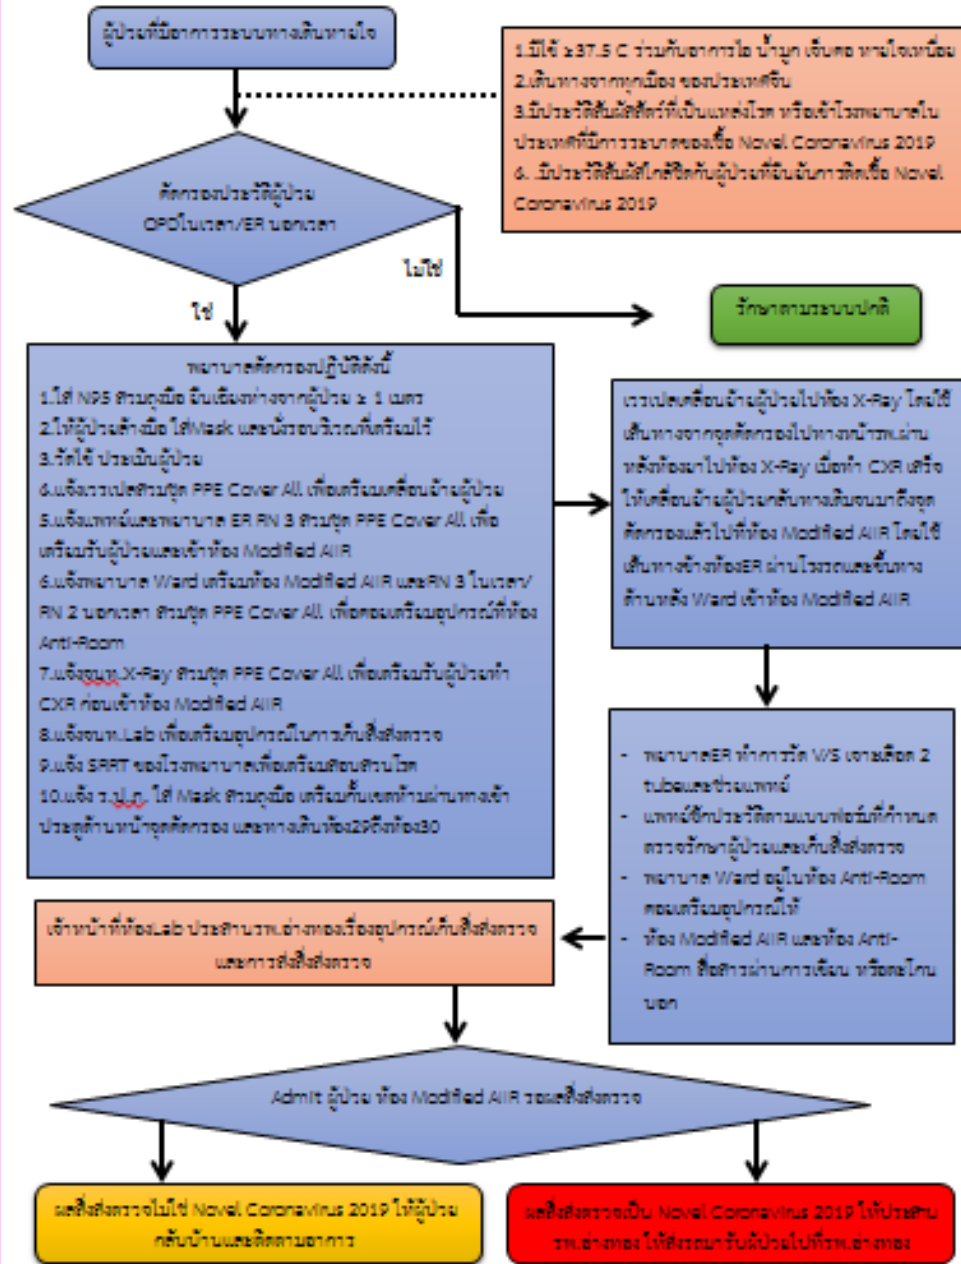

(ฉบับปรับปรุง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)  
 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
 กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV)  
 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

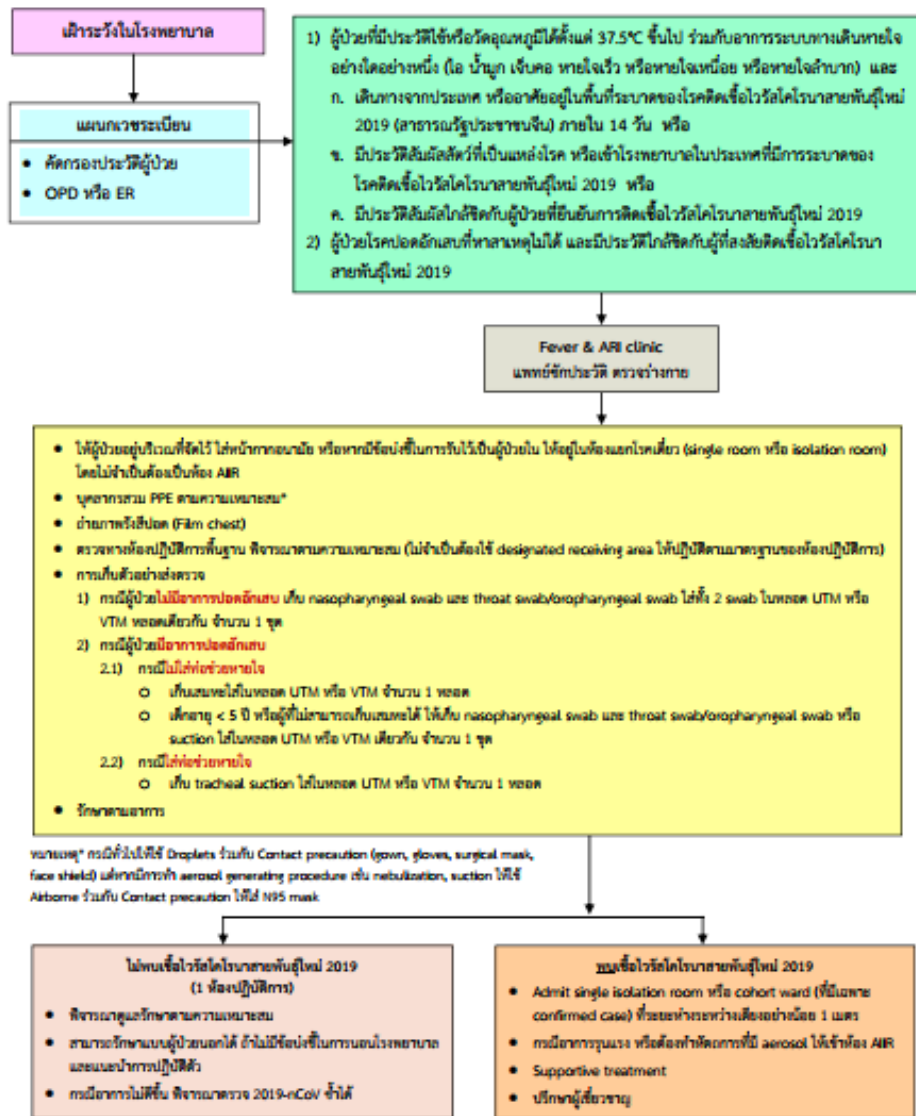



# TABLE OF ACTION PLAN

30 มกราคม 2563



# ซ้อมแผนเสมือนจริง

## 4 กุมภาพันธ์ 2563







# ซ้อมแผนเสมือนจริง

## 4 กุมภาพันธ์ 2563



# ซ้อมแผนเสมือนจริง

## 4 กุมภาพันธ์ 2563

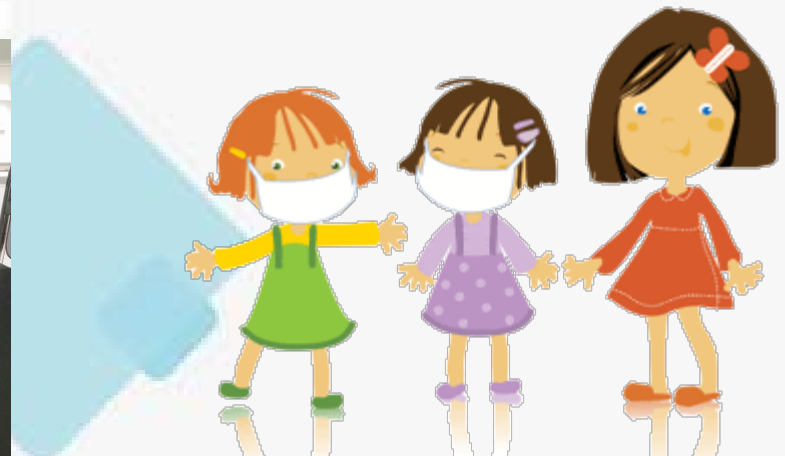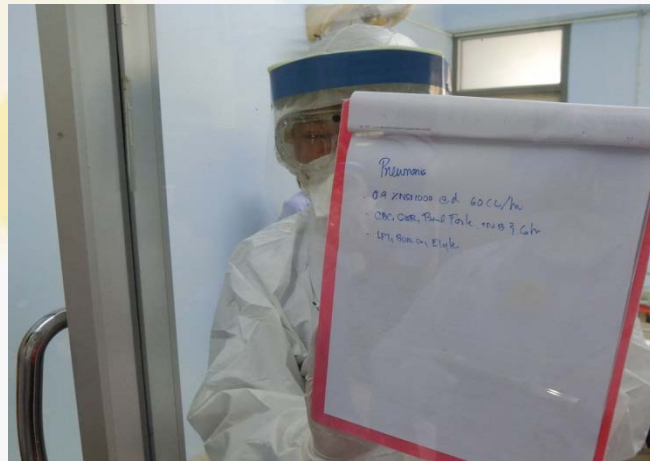



# ข้อเสนอแนะหลังการซ้อมเสมือนจริง

1. แต่ละหน่วยงานควรมี แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนใหญ่
  - หน่วย Triage
  - ER
  - Lab
  - Ward
2. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้เพียงพอ
3. IC สอน เจ้าหน้าที่ทุกระดับใส่ – ถอด อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกวิธี
4. ปรับปรุงห้อง Modified AIIR ให้พร้อมใช้งาน

# การปรับปรุงห้อง Modified AIIR



# รายการปรับปรุงห้อง MODIFIED AIIR

1. ชุด Hepa Filter
2. ชุด Medium Filter
3. ชุด Pre Filter (Washable)
4. น้ำยาแดงชนิดเติม DYWER monometer Mark II
5. หลอดฆ่าเชื้อ UVC 18 watt
6. ค่าแรงติดตั้งตรวจเช็คอุปกรณ์

รวมทั้งสิ้น 32,450 บาท

ดำเนินการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563







# COVID-19

